

24時間換気システム〈エアスマート〉専用部材

微小粒子用フィルター

品番


SB0499-K25 (1枚入)

形名コード **526 J57**

取扱説明書 お客様用

適用機種

SB0461
SB0462
SB0463



形名表示



袋: >PE< シート

交換のしかた

交換時期…約6か月

(使用環境によって交換時期が異なります)

グリル表面に結露水が付着しているときは、乾いた布でふき取ってから清掃してください。

1 本体の電源スイッチを切る。

2 グリルをはずす。

- グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げて、本体上側のグリル引掛部からはずしてください。

お願い

- グリルをはずす際はパネルを持って引っ張らないでください。破損のおそれがあります。

3 フィルター枠を取りはずす。

- ① フィルター枠の取手部にある外しレバーを押し下げ、フィルター枠を本体下側の引掛部からはずします。
- ② フィルター枠を斜め下方向にスライドさせて本体からはずします。

ご注意

- フィルター枠を本体からはずす際に、フィルター裏側のほこりや虫が落下したり、結露水が滴下することがありますのでご注意ください。
- フィルターが枠からはずれることがありますのでご注意ください。

この微小粒子用フィルターは、室内に取り入れる外気に含まれる微小な粒子を捕集するフィルターです。外気に含まれる2.0 μ m (0.002mm) 以上の粒子を約95%* (計数法) 捕集します。

従来のフィルター (SB0499-K11) に比べて給気風量は約25%低下します。

* 捕集率の数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。

- ✕モ ● 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
水洗いはしないでください。

■ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従う

交換の際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る
感電・けがの原因。




注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従う


交換の際、踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う
けがの原因。
交換の際は手袋を着用する
けがの原因。

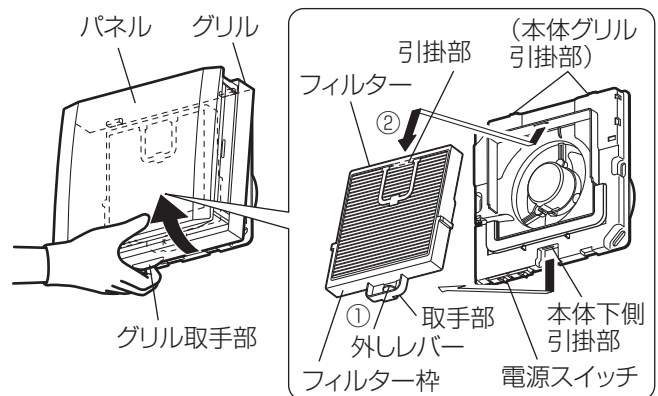

<フィルターの取りはずし方>



<フィルターの取り付け方>

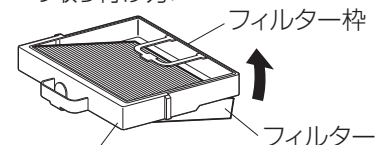

こちら側を先に差し込む

(裏面もあります)

取付けは取りはずしと逆の順序で行う

4 フィルター枠にフィルターを取り付ける。

- 表裏の区別はありません。

5 フィルター枠を本体に取り付ける。

- ①フィルター枠上側の引掛部を本体取付穴に合わせます。
- ②フィルター枠の取手部を本体下側引掛部に固定してください。(フィルター枠を本体ガイド部に沿って斜めに滑らせて挿入します)

お願い

- フィルター枠は確実に取り付けてください。(虫侵入・外気もれの原因)

6 グリルの方向を間違えないよう本体に取り付ける。

- ①グリル角穴部を本体上部の引掛部に引っ掛ける。
- ②グリル下面が壁面に当たるまでおろす。

7 取付け後、次の確認をする。


- ①フィルター、フィルター枠は確実に取り付けられていますか。
- ②グリルが確実に取り付けられていますか。(上部のグリル角穴が、本体引掛部に引っ掛かっていますか)
- ③異常な音が出ていませんか。(必ず運転して確認してください)
- ④シャッターは確実に動作しますか。

次回交換の目安のため、フィルター側面に使用開始年月日を記入することをおすすめいたします。

年	月	日	使用開始
---	---	---	------

別売フィルターのお求めは、DAIKEN/パーツショップ
<http://www.daiken.jp/service/>

- メモ** ●このフィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れはできません。(掃除機等を使用されますと、フィルターで捕集した微小粒子が室内に飛散するおそれがあります)
- 交換後(ご使用済み)のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従って廃棄してください。
 - フィルターの材質は、ポリプロピレン、ポリエステルで構成されています。

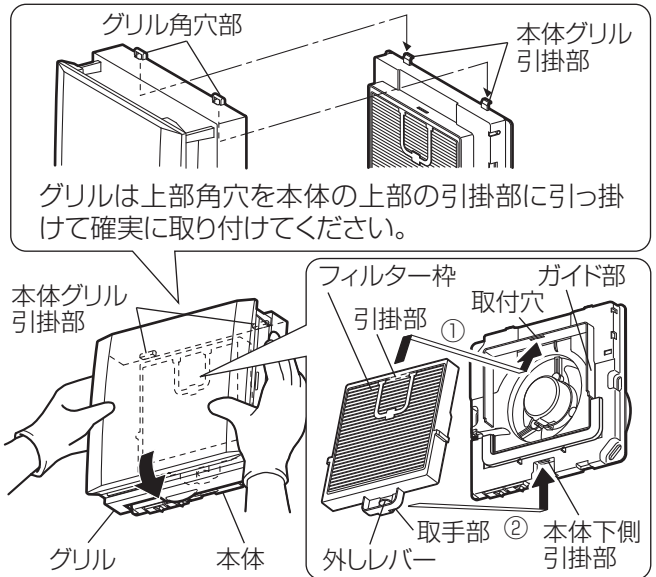

取扱説明書 工事店様用

ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。

本製品を24時間換気システム給気ファンに取り付けて使用する場合は、必ず本製品を「適用機種」に記載の給気ファンに取り付けた状態における有効換気量の算出を行ってください。(詳細は下記お問い合わせ先、または弊社営業所までお問い合わせください)


■本製品を取り付けた給気ファンには、必ず同梱の銘板シールを貼り付けてください。

〈同梱の銘板シール(1枚)〉

微小粒子用フィルター(SB0499-K25)を使用しています。

〈貼付位置〉


給気ファン
表面パネル正面の左下
(右図の矢印箇所)



給気ファン21型(品番:SB0461、SB0462、SB0463)に本製品(SB0499-K25)を取り付けた場合の圧力損失特性

P-Q特性図

AC100V

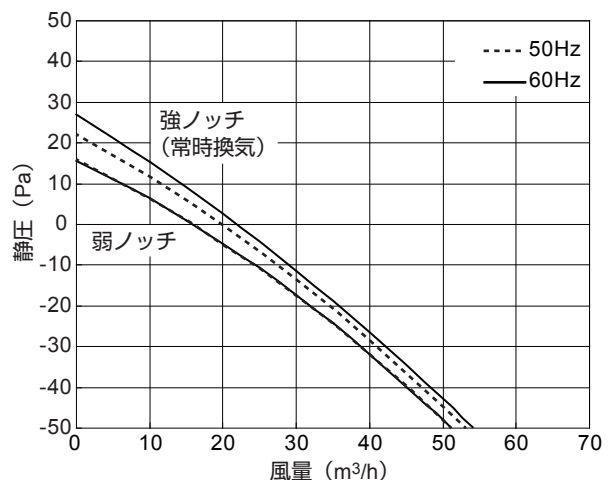

大建工業株式会社

本社：〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号 堂島アバンザ22F

お問い合わせ
サウンドセンター
(東京) 電話 (03) 6271-7785 (大阪) 電話 (06) 6452-6141